

Brno  
k.ú. Tuřany

Legenda :

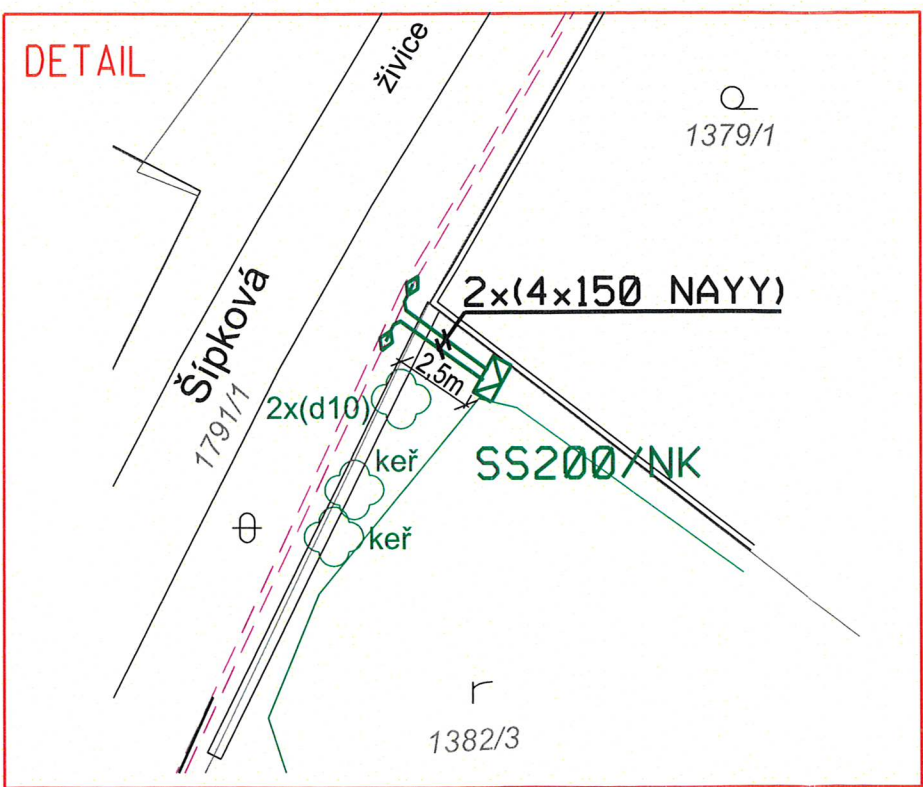
- projektované kabely nn
- - - stávající kabely nn
- ☑ projektovaná přípojková skříň
- ☑ stávající přípojkové skříně
- ☐ stávající rozpojovací skříně
- ⊥ uzemnění
- - - projektovaná kabelová spojka nn



**Soustava 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C**

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí  
el. zařízení v sítích TN-C dle PNE 33 0000 - 14V čl.3.3.2.5

**Upozornění!**

Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací nutno požádat o vytýčení, případně trasy upřesnit sondami.



VYPRACOVAL	ING. LENKA MATOUŠKOVÁ	ZOD. PROJEKTANT	ING. JAN ROŽNOVSKÝ	 <b>ENORM, a.s.</b> Medkova 866/6, Brno 627 00 tel.: 721 135 232 fax: 545 226 045 e-mail: enorm@enorm.cz IČ: 255 49 871 DIČ: CZ25549871
ZHOTOVITEL PD	ENORM, A.S., MEDKOVA 6, 627 00 BRNO			
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OKRES	BRNO - MĚSTO	
KATASTR. ÚZEMÍ	TUŘANY			
MÍSTO STAVBY	BRNO			
STAVEBNÍK	EG.D A.S., LIDICKÁ 1873/36, 602 00 BRNO			
NÁZEV STAVBY	BRNO, ŠÍPKOVÁ, SMYČKA NN, MOUSSA			
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE			Č. STAVBY: 1030072139 DATUM: 10.2021 FORMÁT: 2x A4 STUPEŇ PD: PDÚS, PDRS MĚŘITKO: 1:500 Č. VÝKRESU: 1