



Ortofoto: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK



1 : 500

Legenda :

- projektované kabely nn
- stávající kabely nn, vn
- sdělovací kabely Vodafone
- sdělovací kabely Cetin
- plynovodní řád ntl.
- vodovodní řád
- kanalizační řád
- projektované rozpojovací skříně
- stávající přípojkové skříně
- stávající rozpojovací skříně
- uzemnění
- projektované kabelové spojka nn

Soustava 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
 ei, zařízení v sítích TN-C dle PNE 33 0000 - 14V čl.3.3.2.5
 Upozornění!
 Podzemní inženýrské sítě jsou zakresleny informativně podle
 podkladů provozovatelů. Před zahájením výkopových prací
 nutno požádat o vytyčení, případně trasy upřesnit sondami.

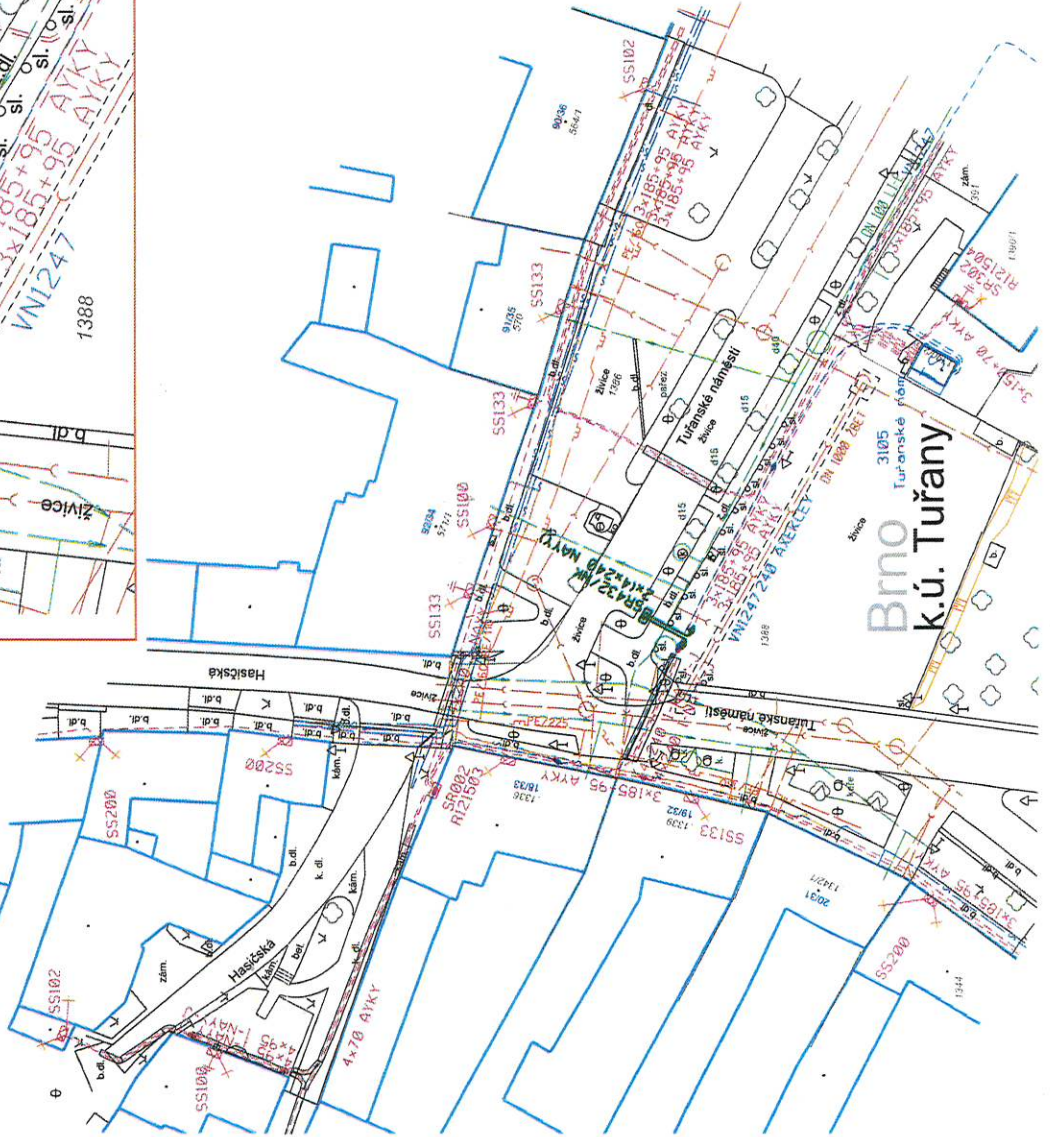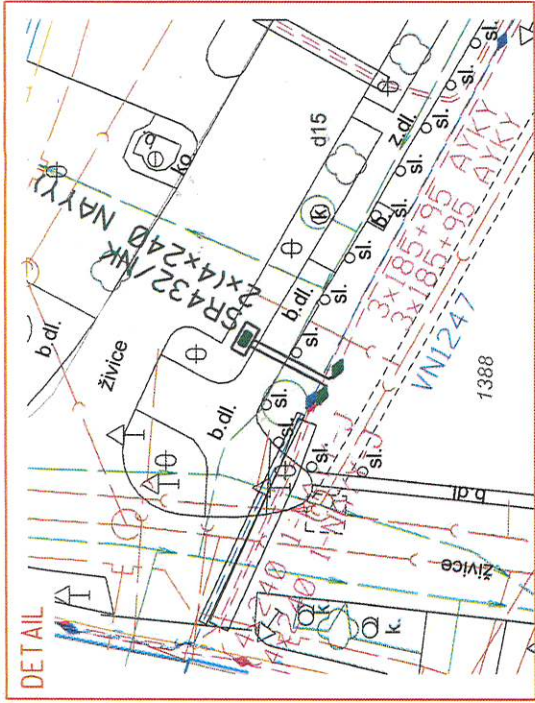

AUTORIZACE:

VYPRACOVAL	ZOD. PROJEKTANT	BRNO - MĚSTO
ZHOTOVITEL PD	ENORM, A.S., MEDKOVA 6, 627 00 BRNO	BRNO
KRAJ	JIHOHMORAVSKÝ	OKRES
KATASTR. ÚZEMÍ	TUŘANY	
MÍSTO STAVBY	BRNO	
STAVEBNÍK	EG.D.A.S., LIDICKÁ 187336, 602 00 BRNO	
NÁZEV STAVBY	Brno, Tuřanské nám., smyčka NN, Teplárny	
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE	
Č. STAVBY:	1030073648	
DATUM:	01.2023	
FORMÁT:	2x A4	
STUPĚŇ PD:	PDUS, PDPS	
MĚŘÍTKO:	Č. VÝKRESU:	1
1:500		

